


TALOKAIVOPUMPPAAMO

VARMA 800/560, yhdellä pumpulla

Pallo	D = 800
Putki	D = 560
Kansi	D = 500

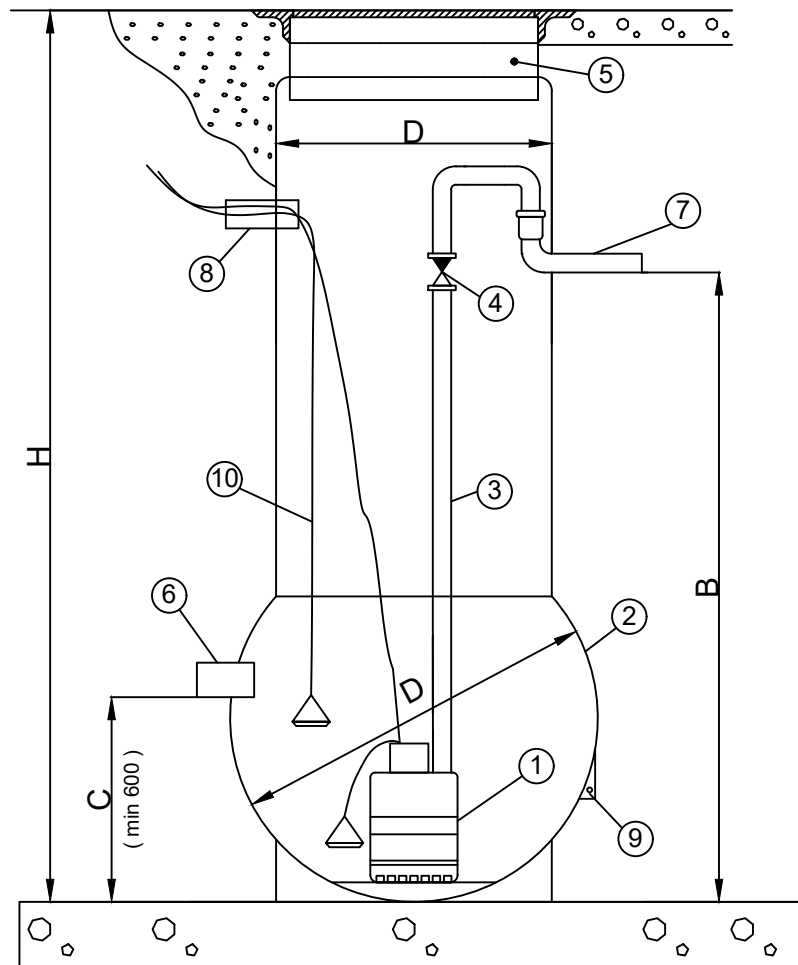

Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta	Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta
Paineyhteen korko			12.00	B-mitta
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta
Pohjatason korko				
Sähkö-yhteen korko		D 75		Mahd.ylös
C-mitta min 600 mm				

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Flygt SXM 7, kiinteällä käynnistysvipalla, perusvesille Q = l/s, H = kPa 0,75 kW, 6,2 A, 240V	1
2	SÄILIÖ	Varma 800/560 Materiaali PE Tehollinen tilavuus (Vh) 150 l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 50 PN 10	1
4	Takaiskuventtiili	DN 40	1
5	Teleskooppikansisto	Teleskooppi D 500 0,5 m, Valurautakansi D 500 40 tn	1
6	Tuloyhde	D C-mitta min 600 mm - maks 4000 mm	
7	Poistoyhde	D 50 B-mitta min 600 mm - maks 4000 mm	1
8	Sähköyhde	D 75	1
9	Ankkurointisakkeli		4
10	Ylärajahälytys	Pintavippa NF-5	1
		Kokonaiskorkeus H: min 1000 mm - max 5000 mm	

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNö	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
			Pumppaamo	A3
TALOKAIVO OY Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa puh. (09) 274 4840 mail: talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA	TYÖ No
			LVI	PIIR.No
			PÄIVÄYS	PIIR.
			TARK.	