
TALOKAIVOPUMPPAAMO

VINHA 800 yhdellä pumpulla

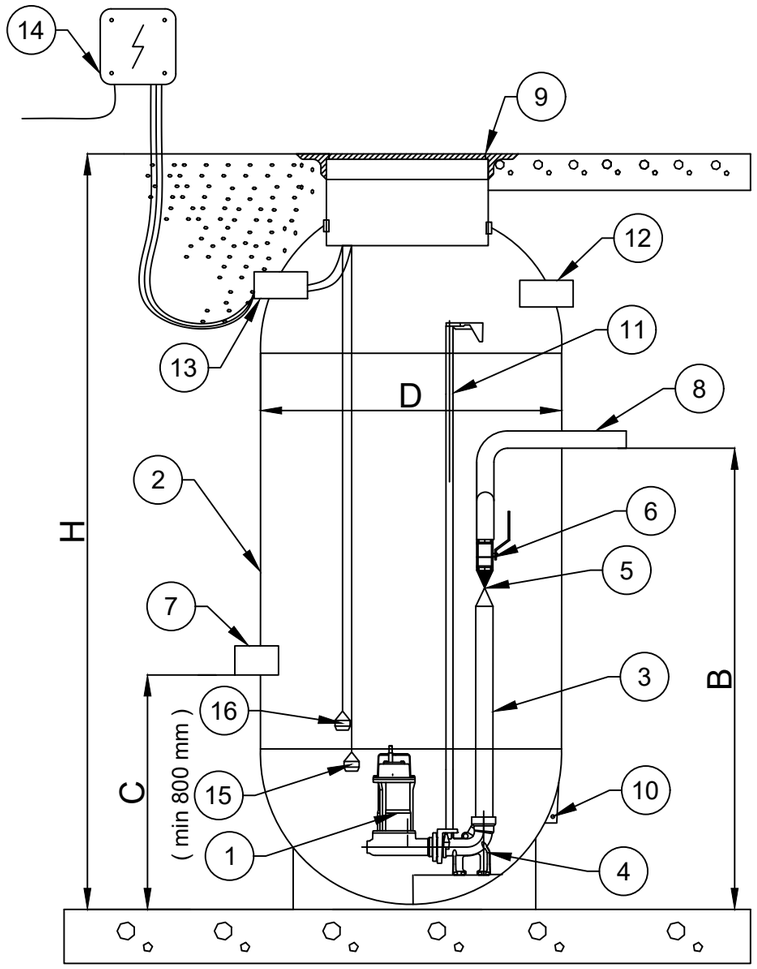

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Tyyppi Flygt	1
		Q= l/s, H= kPa	
		kW, A , 400 V	
2	SÄILIÖ	D 800 Materiaali PE Tehollinen tilavuus Vn= l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 63 PN 10	1
4	Pumpun jalusta	2"	1
5	Takaiskuventtiili	DN 50	1
6	Sulkuventtiili	DN 50	1
7	Tuloyhde	D	
8	Poistoyhde	D klo 12.00	1
9	Kansisto	Teleskooppi D 630 0,5 m, Valurautakansi D 600 40 tn	1
10	Ankkurointisakkeli		4
11	Johdeputket	3/4"	2
12	Tuuletusyhde	D 110	1
13	Sähköläpivienti		1
14	SÄHKÖKESKUS -muovikoteloitu keskus -kontaktori ylivirtareleellä -automatiikka-0-käsi ohjauskytkin -käyttötuntilaskin -potentiaalivapaat hälytystiedot	Tyyppi AS1S Valitse vaihtoehdoista ☐ sisätilaan ☐ ulkotilaan, metallikoteloitu	1
15	PINNANOHJAUS	Pintavippa KARI M2H	1
16	Ylärajahälytys	Hälytysvippa Kari M1H	1
	Kokonaiskorkeus	H-mitta min 1400 mm - max 5000 mm	

Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta		Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta	
Paineyhteen korko			12.00	B-mitta	
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta	
Pohjatason korko					
Sähkö-yhteen korko		D 75			Mahd.ylös
Tuuletus		D 110		Tuuletus	
C mitta min 800 mm					

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI / JUOKS.No: 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Pumppaamo / MITTAKAAVA: A3

TALOKAIVO OY
Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa
(09) 274 4840
talokaivo@talokaivo.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
LVI			
PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.	