
# TALOKAIVOPUMPPAAMO

## VOIMA yhdellä pumpulla

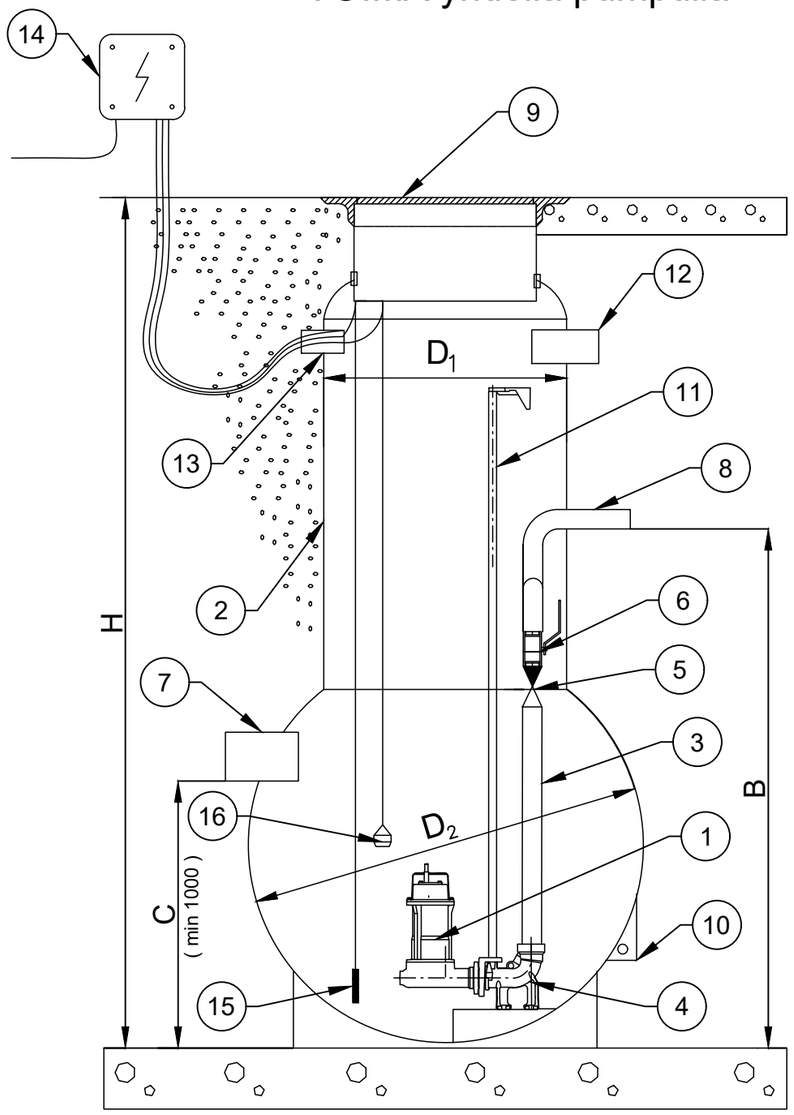


| | | | | valinta |
|---|---|---|---|---|
| Pallo | $D_2$ = 1300 | Putki | $D_1$ = 800 | |
| Pallo | $D_2$ = 1700 | Putki | $D_1$ = 1000 | |

## Mitat tilauksen mukaan

| | Korkotaso | D | Kellonsuunta | | Mitta |
|---|---|---|---|---|---|
| Maanpinnan korko | | | | H-mitta | |
| Paineyhteen korko | | | 12.00 | B-mitta | |
| Tuloyhteen korko 1 | | | | C1-mitta | |
| Tuloyhteen korko 2 | | | | C2-mitta | |
| Tuloyhteen korko 3 | | | | C3-mitta | |
| Pohjatason korko | | | | | |
| Sähkö-yhteen korko | | D 75 | | | Mahd.ylös |
| Tuuletus | | D 110 | | Tuuletus | |
| C mitta min 1000 mm | | | | | |

## Pumppaamon varusteet

| OSA | NIMITYS | TEKN.ARVO/MALLI | KPL |
|---|---|---|---|
| 1 | PUMPPU | Tyyppi | 1 |
| | | Q= l/s, H= kPa | |
| | | kW, A, 400 V | |
| | | | |
| 2 | SÄILIÖ | Materiaali PE<br>Tehollinen tilavuus Vn= l<br>Sähkökatkon varatilavuus Vv= l | |
| 3 | Sisäinen putkisto | PE 63 PN 10 ☐<br>PE 90 PN 10 ☐ | 1 |
| 4 | Pumpun jalusta | DN | 1 |
| 5 | Takaiskuventtiili | DN | 1 |
| 6 | Sulkuventtiili | DN | 1 |
| 7 | Tuloyhde | D<br>C-mitta min 1000 mm | |
| 8 | Poistoyhde | D klo 12.00<br>B-mitta | 1 |
| 9 | Teleskooppikansisto 40 tn<br>Kansisto 40 tn | D 630 ☐ Teleskooppi 0,5m<br>D 800 ☐ Ajoalueella kuormantasauslaatta | 1 |
| 10 | Ankkurointisakkeli | | 4 |
| 11 | Johdeputket | | 2 |
| 12 | Tuuletusyhde | D 110 | 1 |
| 13 | Sähköläpivienti | D 75 | 1 |
| 14 | SÄHKÖKESKUS<br>-muovikoteloitu keskus<br>-kontaktori ylivirtareleellä<br>-käy-0-käsi ohjauskytkimet<br>-käyttötuntilaskin<br>-potentiaalivapaat hälytystiedot | Tyyppi AS1S | 1 |
| 15 | PINNANOHJAUS | ☐ Paineanturi FLYGT LTU-601<br>☐ Pintavippa KARI M2H | 1 |
| 16 | Ylärajahälytys | Hälytysvippa Kari M1H | 1 |
| | | | |
| | Kokonaiskorkeus | H-mitta min 1400 mm - max 7000 mm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| K.OSA | KORTTELI/TILA | TONTTI/RNo | VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ |
| RAKENNUSTOIMENPIDE | | | PIIRUSTUSLAJI / JUOKS.No: 1 |
| RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Pumppaamo / MITTAKAAVA: A3 |


TALOKAIVO OY
Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa
(09) 274 4840
talokaivo@talokaivo.fi


| SUUN.ALA | TYÖ No | PIIR.No | MUUTOS |
|---|---|---|---|
| LVI | | | |
| PÄIVÄYS | PIIR. | TARK. | |