
TALOKAIVOPUMPPAAMO
YLIVOIMA kahdella pumpulla

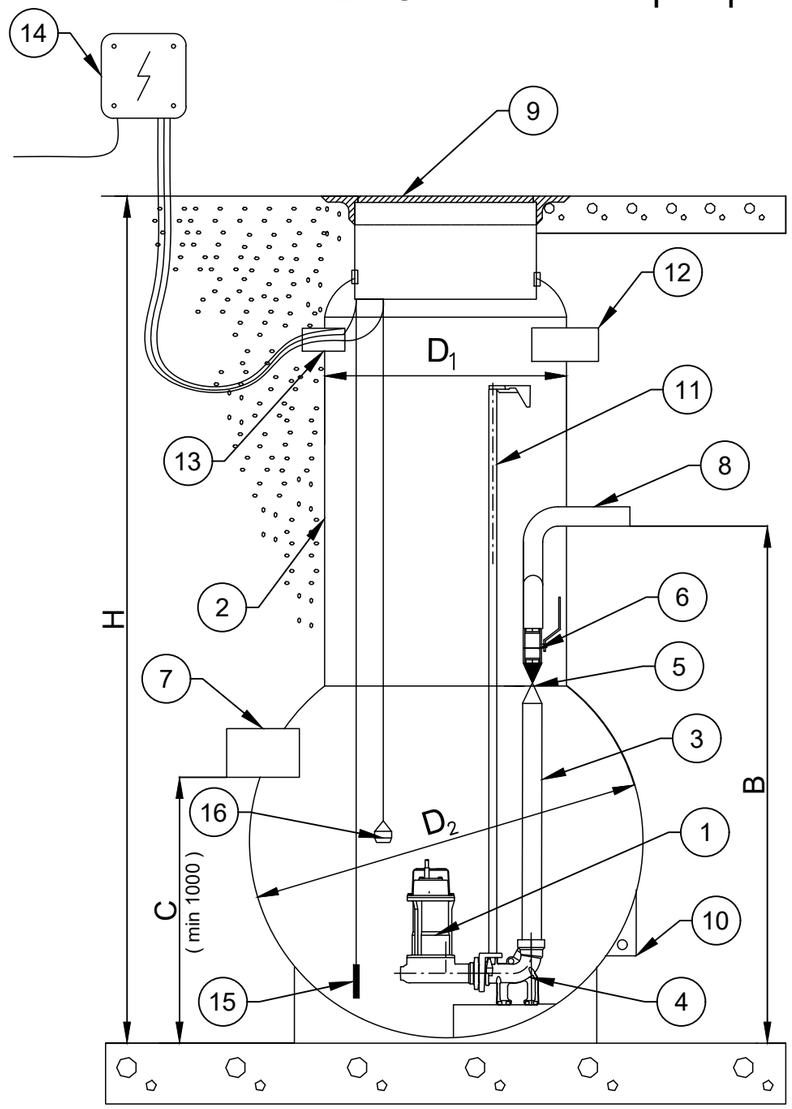

	valinta
Pallo D_2 = 1300 Putki D_1 = 800	
Pallo D_2 = 1700 Putki D_1 = 1000	

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Tyyppi Q= l/s, H= kPa kW, A, 400 V	2
2	SÄILIÖ	Materiaali PE Tehollinen tilavuus Vn= l Sähkökatkon varatilavuus Vv= l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 63 PN 10 ☐ PE 90 PN 10 ☐	1
4	Pumpun jalusta	DN	2
5	Takaiskuventtiili	DN	2
6	Sulkuventtiili	DN	2
7	Tuloyhde	D C-mitta min 1000 mm	
8	Poistoyhde	D klo 12.00 B-mitta	1
9	Teleskooppikansisto 40 tn Kansisto 40 tn	D 630 ☐ Teleskooppi 0,5m D 800 ☐ Ajoalueella kuormantasauslaatta	1
10	Ankkurointisakkeli		4
11	Johdeputket		4
12	Tuuletusyhde	D 110	1
13	Sähköläpivienti	D 75	1
14	SÄHKÖKESKUS -muovikoteloitu keskus -kontaktorit ylivirtareleellä -käy-0-käsi ohjauskytkimet -käyttötuntilaskimet -potentiaalivapaat hälytystiedot	Tyyppi AS2S	1
15	PINNANOHJAUS	☐ Paineanturi FLYGT LTU-601 ☐ Pintavippa KARI C3H	1
16	Ylärajahälytys	Hälytysvippa Kari M1H	1
	Kokonaiskorkeus	H-mitta min 1400 mm - max 7000 mm	

Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta		Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta	
Paineyhteen korko			12.00	B-mitta	
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta	
Pohjatason korko					
Sähkö-yhteen korko		D 75			Mahd.ylös
Tuuletus		D 110		Tuuletus	
C mitta min 1000 mm					

K.OSA | KORTTELI/TILA | TONTTI/RNo | VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE | PIIRUSTUSLAJI | JUOKS.No 1

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Pumppaamo | MITTAKAAVA: A3

TALOKAIVO OY
Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa
(09) 274 4840
talokaivo@talokaivo.fi

SUUN.ALA: LVI | TYÖ No | PIIR.No | MUUTOS

PÄIVÄYS | PIIR. | TARK.