

# EPO NS65-150 / 2200



Öljyn- ja bensiinierotin, I-luokka



13

EN 858-1

Paloluokka: E  
VTT testausraportti VTT-S-3575-13,  
VTT-S-4760-13, VTT-S-4759-13

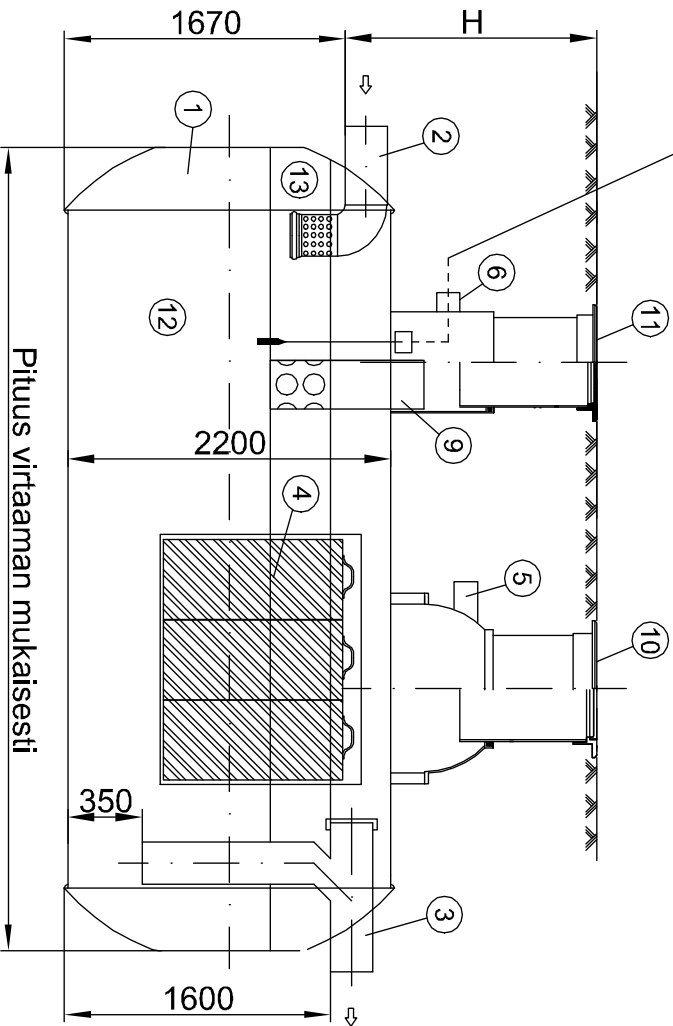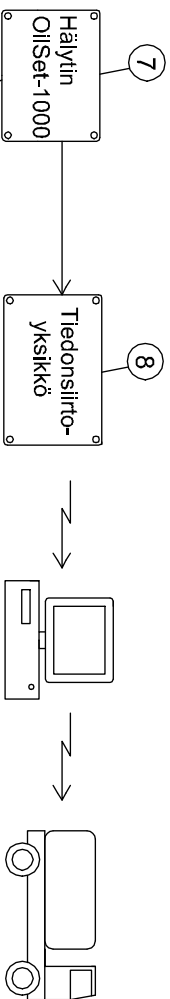

Kaivon korkeus (tuloputken vj-mp)  
H= \_\_\_\_\_ mm

Kaivon paino= \_\_\_\_\_ kg

## EPO NS65-150 öljyn- ja bensiinierotin

Eroittimen max virtaama 65,0 - 150 dm<sup>3</sup>/s (EN 858)

	NS65	NS80	NS100	NS125	NS150	kpl
1. PE-säiliö, putkirakenne, halk. 2200	6500	8000	10100	12500	15100	1
2. Tuloyhde	400	400	400	400	400	1
3. Poistoyhde	400	400	400	400	400	1
4. Koalisattoriyksikkö	9	9	12	16	16	1
5. Tuuletusyhde	110	110	110	110	110	1
6. Täyttymishälytteen läpivienni	110	110	110	110	110	1
7. Täyttymishälytys OilSET 1000						1
8. Lisävaruste: Tiedonsiirtoyksikkö (X)	160	160	160	160	160	( )
9. Lisävaruste: Öljyn kuorintaputki (X)	600	600	600	600	600	( )
10. Teleskooppiinen valurautakanisteri (EN 124):	500	500	500	500	500	1
11. Teleskooppiinen valurautakanisteri (EN 124):						1
Umplikansi 5t						( )
Umplikansi 25t						( )
Umplikansi 40t	17900	22000	27500	34400	41500	( )
12. V Tehollinen tilavuus	2250	2750	3450	4300	5150	( )
13. Vo Öljynerotusilla (korkeus 20 mm)	1600	2050	2700	3400	4200	( )
14. Vs Lietettilavuus						( )
<b>Valittu erotin</b>	( )	( )	( )	( )	( )	( )

KOSA	KORTTELITILAA	TONTTI/RNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	PIIRUSTUSLUOKKA	JUOKS.No
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	Öljyn- ja bensiinierotin, I-luokka	1
	EPO NS65-150		
	MITTAKAAVAT		
	SUUNNALLA	TYÖ No	PIIR.No
	<b>LVI</b>	507	
	PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.
	07.08.2013	KE	MSI
			MUUTOS
	<b>TALOKAIVO OY</b>		
	Teräste 5, 04220 Kerava		
	Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099		
	Email: talokaivo@talokaivo.fi		