




13

EN 858-1

Läpäissyt standardin EN858  
mukaisen virtaustestin (DTI, 2013)  
Paloluokka: E  
VTT testausraportti VTT-S-3574-13



**ÖLJYNEROTIN EPO NS 30 LUOKKA I**

ÖLJYN- JA BENSIININEROTIN

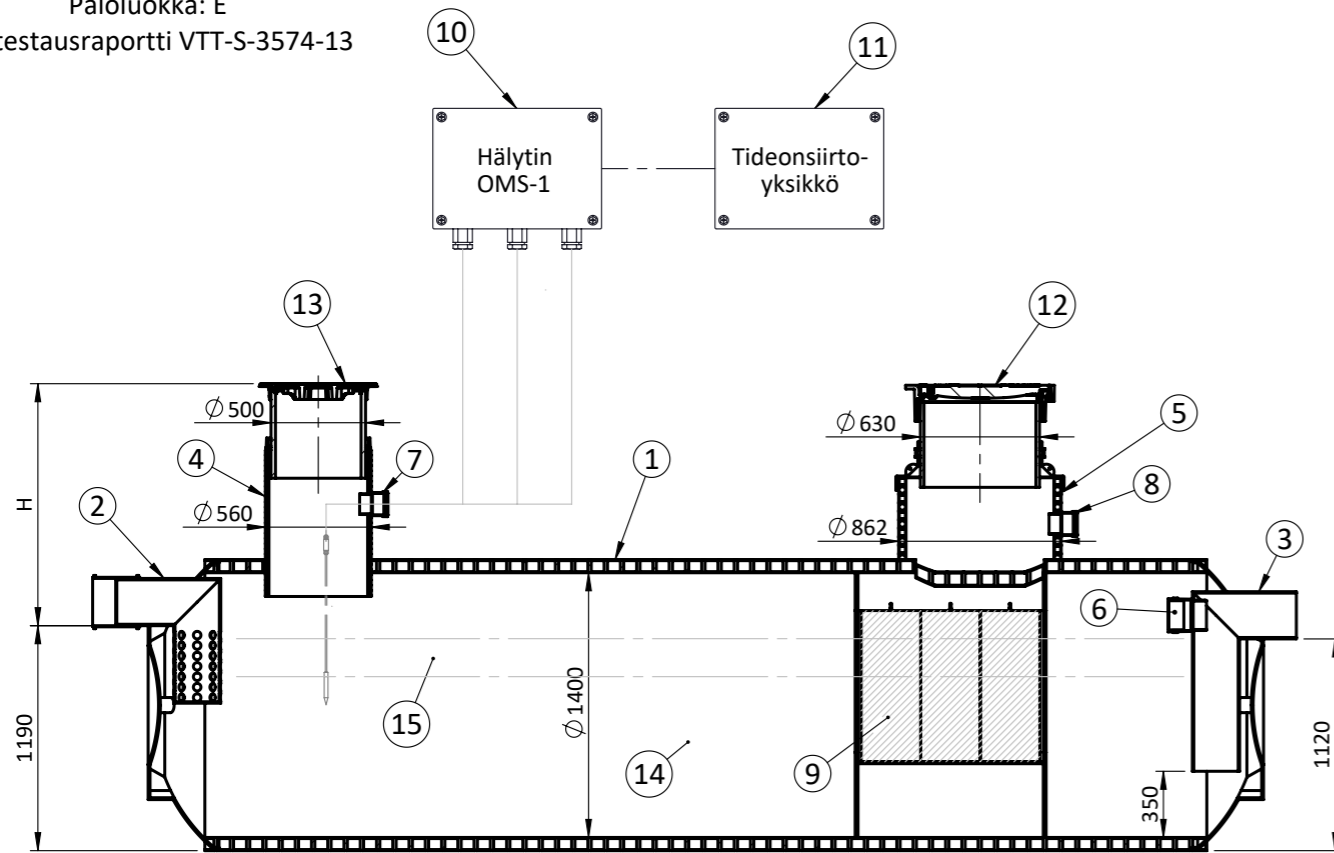

SECTION A-A  
SCALE 1 : 40

Kaivon korkeus H (vj-mp) = \_\_\_\_\_ mm

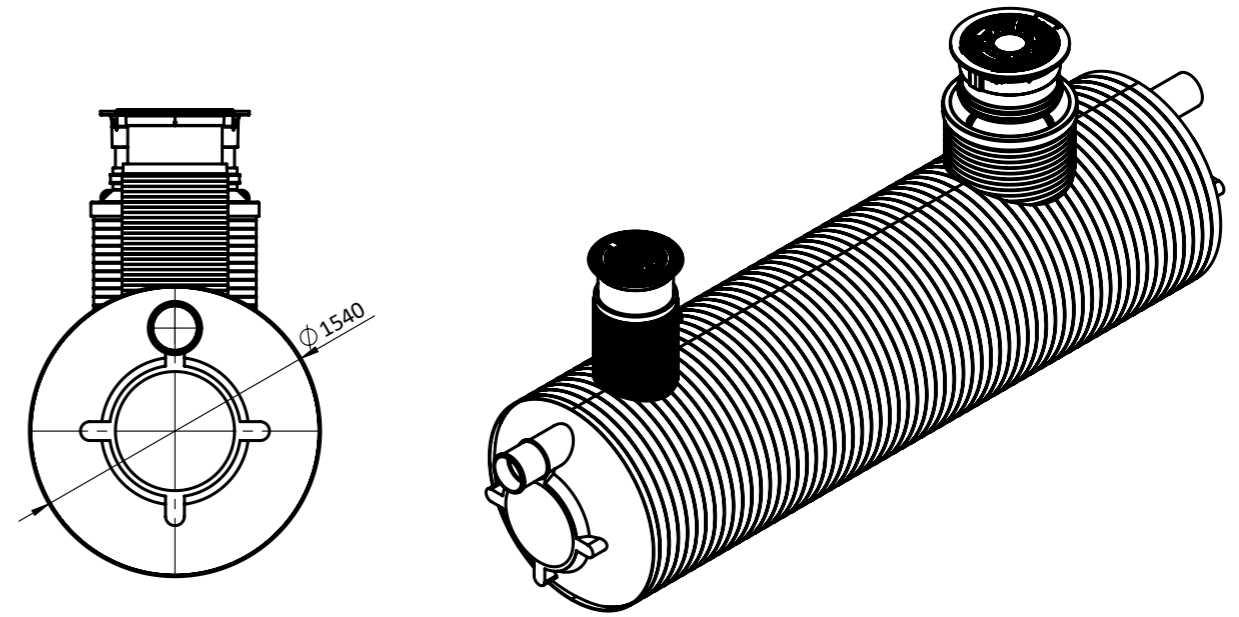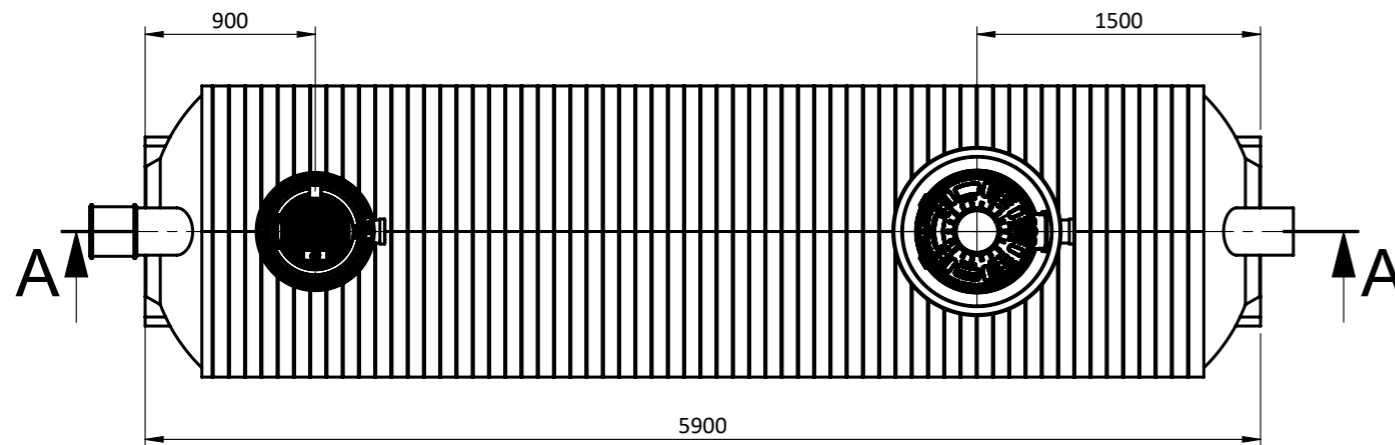

Nro	Tuotenimi	Tek.arvo/malli	Määrä
1	Runkoputki	PE 1400/1540 SN4	1kpl
2	Tuloyhde	PE Ø250	1kpl
3	Poistoyhde	PE Ø250	1kpl
4	Nousuputki 1	PE 560/522 SN2	1kpl
5	Nousuputki 2	PE jenga ID800/862	1kpl
6	Huuhteluyhde	160 mm	1kpl
7	Täyttymishälyttimen läpivienti	PE Ø110	1kpl
8	Tuuletusyhde	PE Ø110	1kpl
9	Koalisaattorikenna	80 cm	6kpl
10	Täyttymishälytyn OMS-1		1kpl
11	Tiedonsiirtoyksikkö: (x)	Lisävaruste	( )
12	Teleskooppinen komposiittikansisto	630 umpikansi, 40tn	1kpl
13	Teleskooppinen valurautakansisto	500 umpikansi, 40tn	1KPL
14	Tehollinen tilavuus		7100l
15	Öljyn varastotilavuus		2300l

Materiaali:	Rakennustoimenpide: <b>Tyypikuva</b>	Suunnittelija / Piirtäjä: <b>SR</b>	Pvm: <b>02/10/2023</b>
	Työnumero:	Rakennuskohteen nimi ja osoite:	Massa:
			Sivu: <b>1/1</b>
	<b>TALOKAIVO</b> www.talokaivo.fi	Kuvaukset / Sisältö: ÖLJYNEROTIN EPO NS 30 LUOKKA I ÖLJYN- JA BENSIININEROTIN	Arkkikoko: <b>A3</b> Mittakaava: <b>1:40</b>
		Tuotenumero: <b>70002541</b>	Rev