EPO NS3 / 1300

II-luokan öljynerotin, sisäasennusmalli

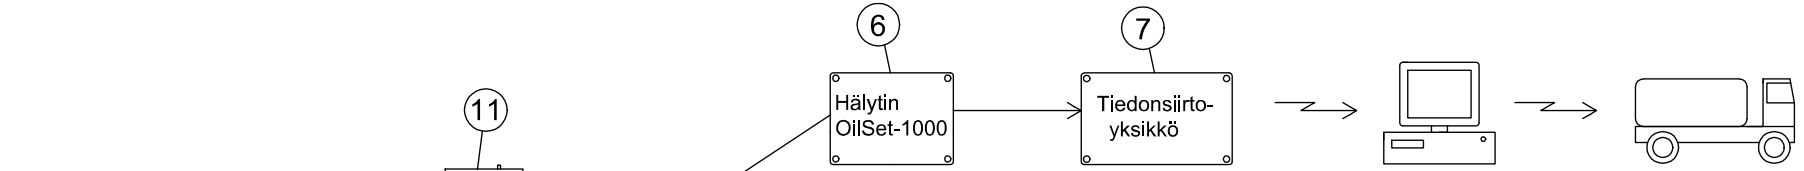

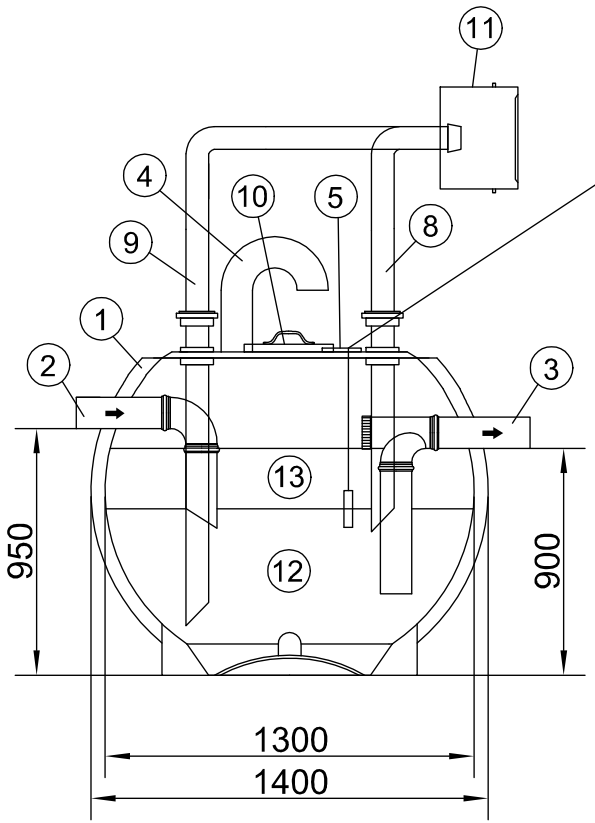

Paino=_____kg

EPO öljynerotin

Erottimen max virtaama on 3,0 dm³/s

Mitoitusperuste: SFS-EN 858

			NS3	kpl
1.	PE-säiliö	mm	1300	1
2.	Tuloyhde	mm	110	1
3.	Poistoyhde	mm	110	1
4.	Tuuletusviemäri	mm	110	1
5.	Täyttymishälyttimen läpivienti	mm	110	1
6.	Täyttymishälytin OilSET-1000			1
7.	Tiedonsiirtoyksikkö, lisävaruste (x)			( )
8.	Polttonesteen kuorintaputki	DN	80	1
9.	Tyhjennysputki	DN	80	1
10.	Kaasutiivis kansisto	Ø	315	1
11.	Tuplaimubox, pikaliitinkotelo (x)			( )
12.	Tehollinen tilavuus	l	600	
13.	Öljynerotustila	l	150	

K.OSA / KORTTELI/TILA / TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI: LVI-PIIRUSTUS; JUOKS.No: 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: EPO NS3 II-luokka, Sisäasennusmalli; MITTAKAAVAT

TALOKAIVO OY
Terästie 5, 04220 Kerava
Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099
Email: talokaivo@talokaivo.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
LVI		357	
PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.	
16.3.2011	lh	et	