EPO NS 65-150 / 2200

Öljyn- ja bensiinin erotin, II-luokka

CE

13
EN 858-1

Paloluokka: E
VTT testausraportit VTT-S-3574-13,
VTT-S-4760-13

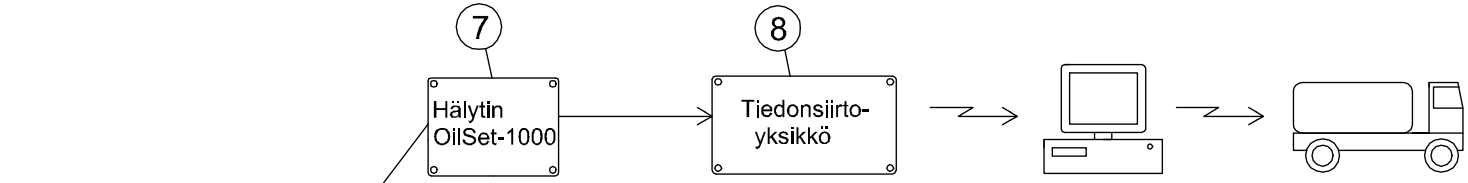

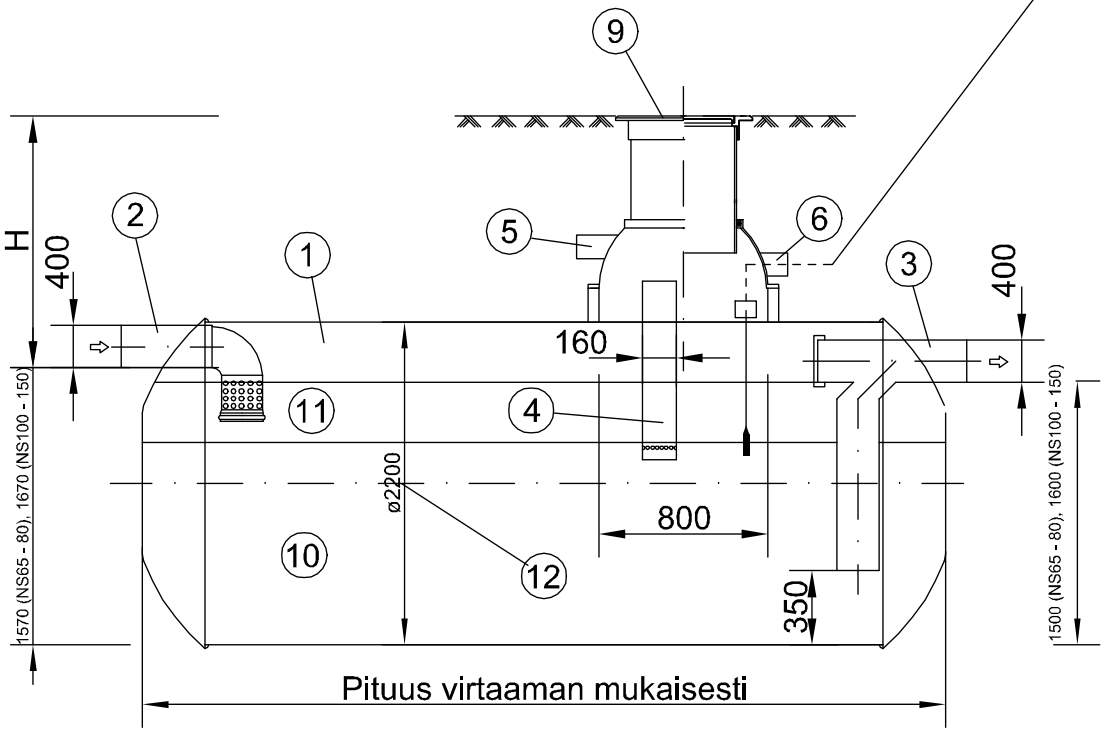

EPO NS65-NS150 öljyn- ja bensiininerotin

Erottimen max virtaama 65,0-150,0 dm³/s
Mitoitusperuste EN 858

			NS65	NS80	NS100	NS125	NS150	kpl
1.	PE-säiliö, putkirakenne, halk. 2200	mm	6200	7600	9800	12800	15500	1
2.	Tuloyhde	mm	400	400	400	400	400	1
3.	Poistoyhde	mm	400	400	400	400	400	1
4.	Lisävaruste: Öljyn kuorintaputki (x)		160	160	160	160	160	( )
5.	Tuuletusyhde	mm	110	110	110	110	110	1
6.	Täyttymishälyttimen läpivienti	mm	110	110	110	110	110	1
7.	Täyttymishälytin OilSET 1000							1
8.	Lisävaruste: Tiedonsiirtoyksikkö (x)							( )
9.	Teleskooppinen valurautakansisto (EN 124):	mm	600	600	600	600	600	1
	Umpikansi 5t							( )
	Umpikansi 25t							( )
	Umpikansi 40t							( )
10.	V Tehollinen tilavuus	l	17000	19300	28800	37500	45500	
11.	Vo Öljynerotustila	l	2200	2700	3400	4200	5100	
12.	Vs Lietetilavuus	l	1650	2000	2800	3500	4200	
	Valittu erotin		( )	( )	( )	( )	( )	

Kaivon korkeus (tuloputken vj-mp)
H=_____ mm

Kaivon paino=_____kg

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI: LVI-PIIRUSTUS; JUOKS.No: 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: EPO NS65-NS150 Öljyn- ja bensiininerotin, II-luokka; MITTAKAAVAT

TALOKAIVO OY
Terästie 5, 04220 Kerava
Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099
Email: talokaivo@talokaivo.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
LVI		607	
PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.	
07.08.2013	KE	MSI	