
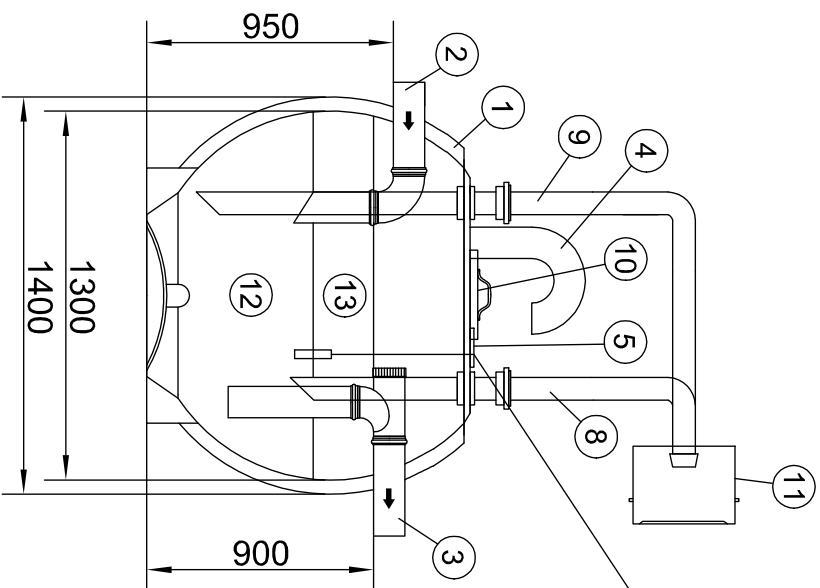


EPO NS3 / 1300

II-luokan öljynerotin, sisäasennusmalli

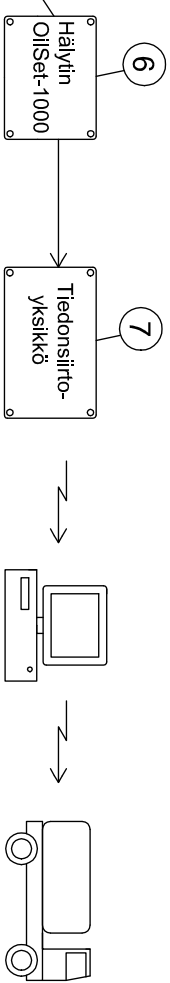

Paino= _____ kg

EPO öljynerotin

Eroittimen max virtaama on 3,0 dm³/s

Mitoitusperuste: SFS-EN 858

	NS3		
	mm	mm	kpl
1. PE-säiliö	1300	1	
2. Tuloyhde	110	1	
3. Poistoyhde	110	1	
4. Tuuletusventuri	110	1	
5. Täyttymishälyttimen läpivihti	110	1	
6. Täyttymishälyttimen OijSET-1000	110	1	
7. Tiedonsiirtoyksikkö, lisävaruste (x)	DN	1	()
8. Polttonesteen kuorintaputki	DN	1	()
9. Tyhjiennysputki	Ø	1	
10. Kaasutiivis kansisto	80	1	
11. Tupalainnubox, pikaliitinkotelo (x)	315	1	()
12. Tehollinen tilavuus	600		
13. Öljynerotustila	150		

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIRUSTUSLAI LVI-PIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ EPO NS3 II-luokka Sisäasennusmalli
<p style="text-align: center;">TALOKAIVO OY</p> <p style="text-align: center;">Terästie 5, 04220 Kerava Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099 Email: talokaivo@talokaivo.fi</p>			SUUNN. ALA LVI TYÖ No PIIR. No 357 MUUTOS
			PÄIVÄYS 16.3.2011 PIIR. Ih TARK. et