


VESIMITTARIKAIVO 1300/800

Vesimittarilla

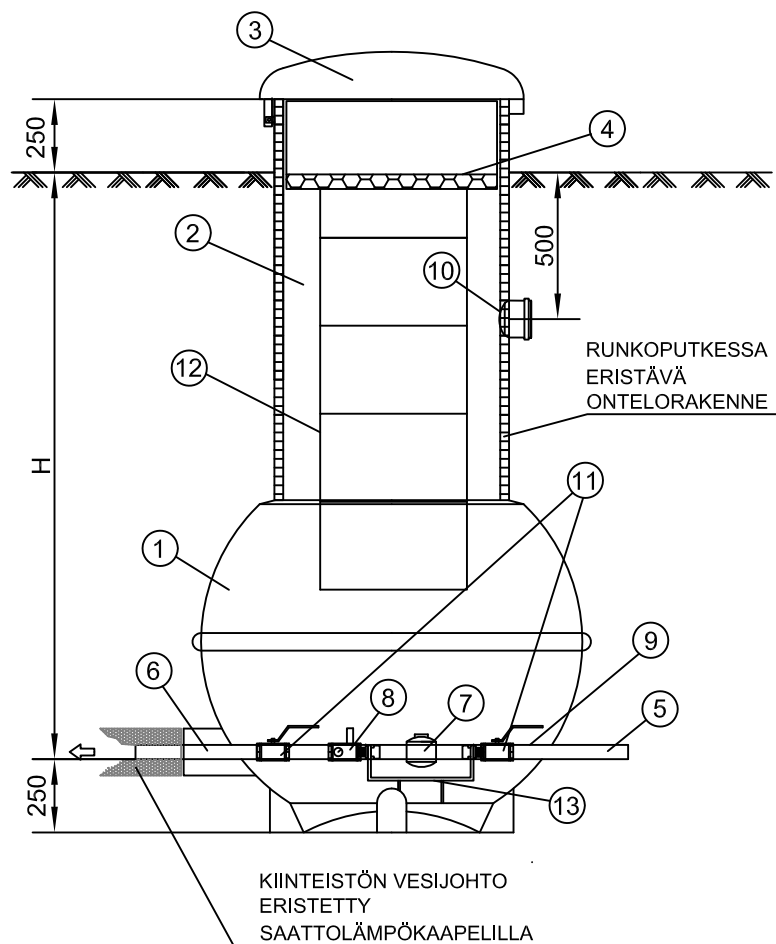

Kaivon korkeus (vj-mp) H= _____ Paino 280 kg (H=2m)

Vesimittarikaivo

			kpl
1.	Kaivoelementti	Ø1300 HD-PE	1
2.	Huoltoputki	Ø800/860 HD-PE	1
3.	Saranoitu muovikansi, lukittava	Ø800 HD-PE	1
4.	Kannen sisäpuolinen eristys	Polystyreeni 50 mm	1
5.	Tuloyhde	Suunnitelman mukaan	
6.	Poistoyhde	Suunnitelman mukaan	
7.	Vesimittari	mekaaninen, DN	1
8.	Paineenalennusventtiili	DN-40 painemittarilla	()
9.	Sisäinen putkisto	HD-PE	1
10.	Sähköläpivienti	Ø110	1
11.	Sulkuventtiili	Suunnitelman mukaan	2
12.	Huoltotikkaat	AL	1
13.	Vesimittariteline	Suunnitelman mukaan	1

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No		
			LVI-PIIRUSTUS	1		
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT		
			VESIMITTARIKAIVO 1300/800			
TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 Kerava Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099 Email: talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			LVI		302	
			PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.	
			1.3.2011	lh	et	