


TALOKAIVOPUMPPAAMO VARMA LATTIACAIVOPUMPPAAMO

yhdeellä automaattisella uoppumpulla, ei wc-vesille

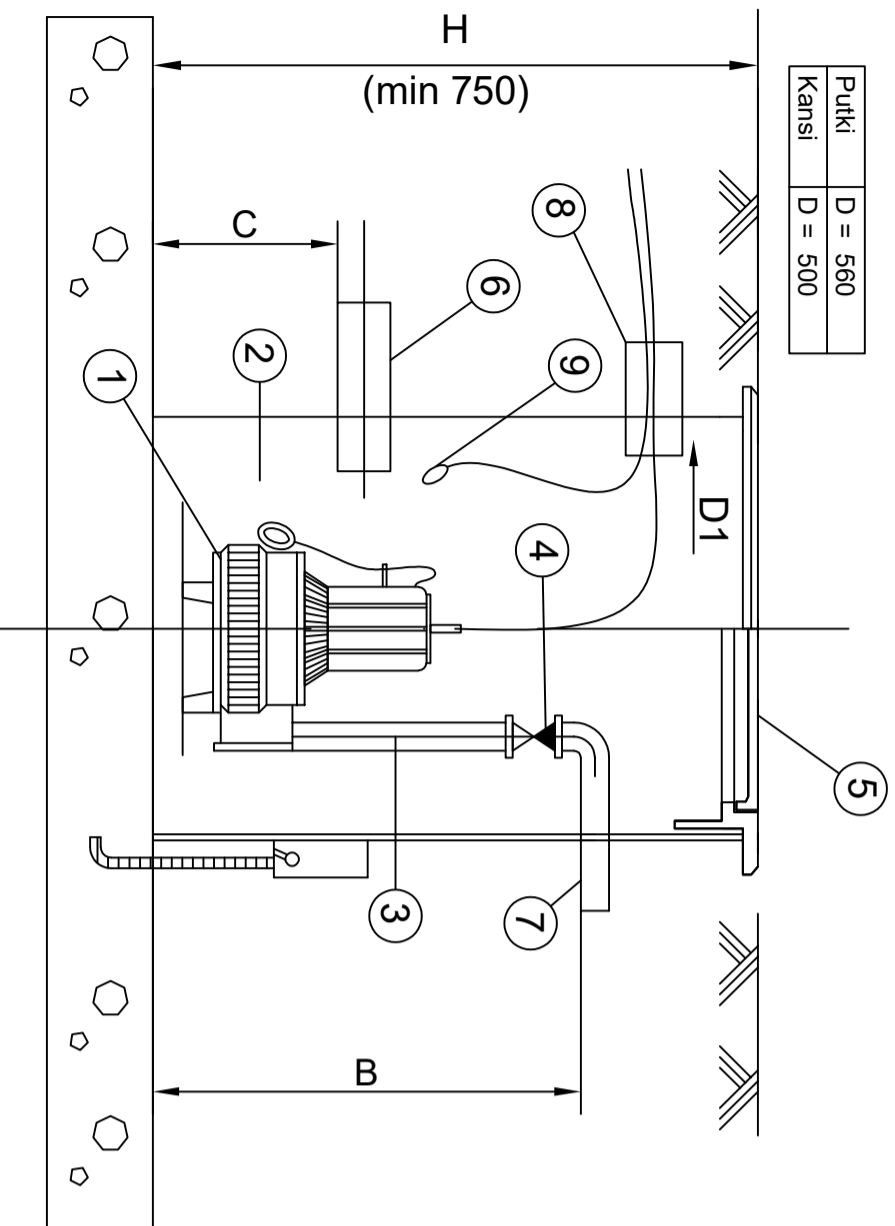

Putki	D = 560
Kansi	D = 500

Pumppaamon varusteet

1	Pumpun tyyppi Toimintapiste		1
2	Säiliö	D 560	1
3	Sisäisen putkisto	DN 50	1
4	Takaikkuventtiili	DN 50	1
5	Kansisto, umpikansi. Ø 500 mm tn		1
6	Tuloyhde	Ø min 32 mm - maks 160 mm, C-mitta min 400 mm - maks 600 mm	
7	Poistoyhde	Ø min 40 mm - maks 110 mm, B-mitta min 450 mm - maks 600 mm	1
8	Sähkøyhde	Ø min 75 mm - maks 110 mm	1
9	Ylärajällytys pintavippa		1
	Kokonaiskorkeus H = min 750 mm - maks 4000 mm		
OSA	TUOTE		KPL

	Korkotaso	D	Kellonsuunta	H-mitta	Mitta
Maapinnan korko				H-mitta	
Paine yhteen korko			12,00	B-mitta	
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta	
Pohjatasen korko					
Sähkö-yhteen korko		D 75			Mahd. ylös

Mitat tilauksen mukaan

K.O.S.A	KORTTELITILA	TONTTI/RNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI LVI-PIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ VARMA Lattikaivopumppaamo
		SUUNNALA	TYÖ No
		LVI	PIIR.No
			410
		PÄIVÄYS	PIIR. ke
		19.11.2013	TARK. tp
			MUUTOS

TALOKAIVO OY

Terästie 5, 04220 Kerava
Puh. (09) 274 4840
maili: talokaivo@talokaivo.fi